金平区玉鉴湖河湖管理范围划定图

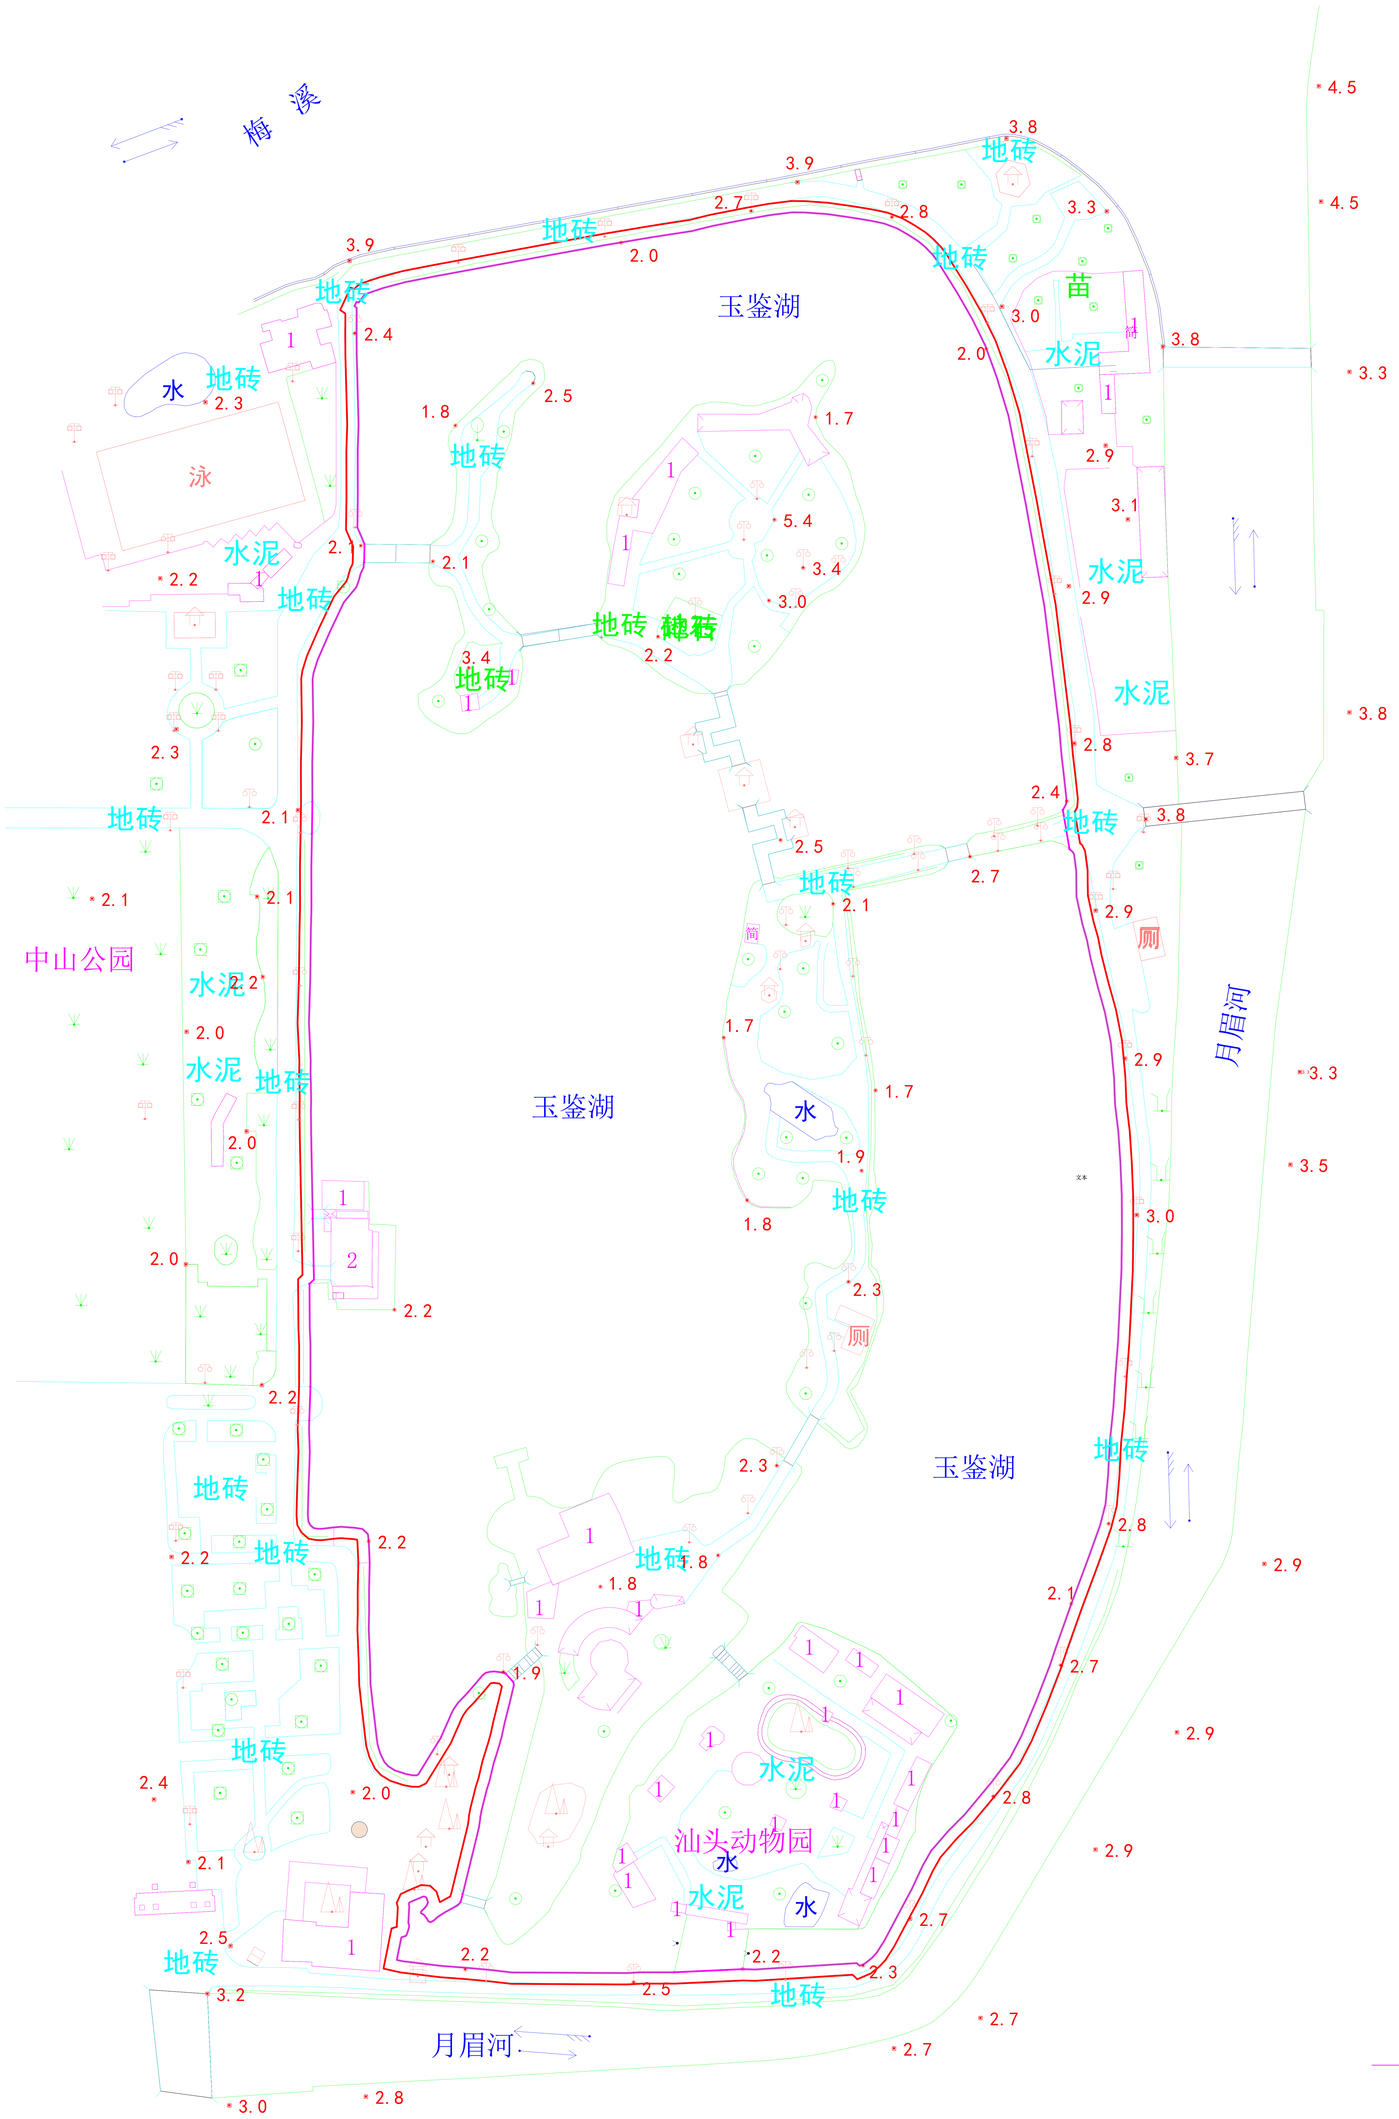

图例

划界基准线

管理范围线

说明：

1、图中单位为mm，标高单位为m；

2、利用国家2000大地坐标系，国家1985高程系；

3、本次河道管理范围划界标准主要参照：《防洪标准》、《海堤工程设计规范》、《广东省河湖管理范围划定技术指引（试行）》；

4、大港河右岸上游大部分以及大港河左岸的河道管理范围划定主要按堤防直接为防洪挡墙或无明显背水坡脚的，以堤身结构外边界线向陆地延伸3米以内区域；

5、大港河右岸下游部分的河道管理范围划定主要现状背水侧堤脚线清晰的，以堤脚线向陆地外扩3米以内区域；

6、其余部分按照如堤防有缺口、不连续，可通过上下游有堤防段平顺连接；

7、本图比例尺为1:10000